




Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT3021BBKOAR/0,3M/ZH/AS

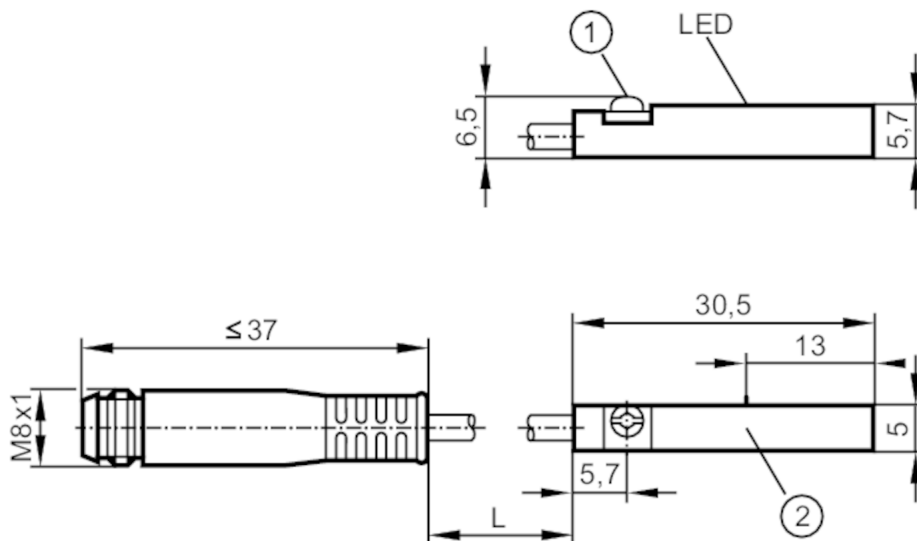

- 1 zacisk montażowy z nacięciem / łbem imbusowym rozmiar klucza imbusowego 1,5
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	5...50 AC/DC; (Wymagany zewnętrzny układ ochronny dla obciążeń indukcyjnych (zawór, stycznik, itp.); "supply class 2" zgodnie z UL)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie



Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT3021BBKOAR/0,3M/ZH/AS

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		1
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]		1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]		350
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		500
Częstotliwość przełączania AC [Hz]		1000
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		1000
Maksymalna moc łączeniowa [W]		10
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniami		nie
Strefa działania		
Czułość magnetyczna [mT]		2,1
Prędkość przesuwu [m/s]		10
Dokładność / odchylenie		
Histeresa [mm]		1
Powtarzalność [mm]		< 0,2
Czasy reakcji		
Czas odpadu [ms]		0,1
Czas reakcji włączając czas oscylacji [ms]		0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...70
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF [lata]		20385
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C004



Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/AS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	12,3
Montaż		montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów		cylinder z rowkiem T
Wymiary	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiał		PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Ilość przełączeń przy podłączeniu do PLC	[Mio]	40
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; $\leq 0,75$ A; szybki; zasilanie DC; $\leq 0,6$ A; szybki; zasilanie AC
Akcesoria		
Dostarczane elementy		dystans gumowy: 1 uchwyt kablowy: 1
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe		

MR0119



Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/AS

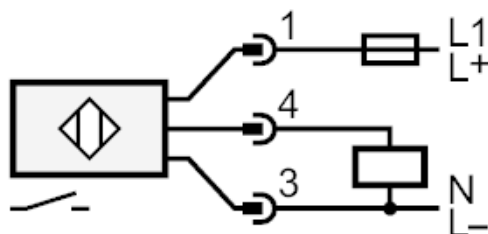

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1

≤ 0,75 A szybki zasilanie DC

≤ 0,6 A szybki zasilanie AC