


DD2503



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC

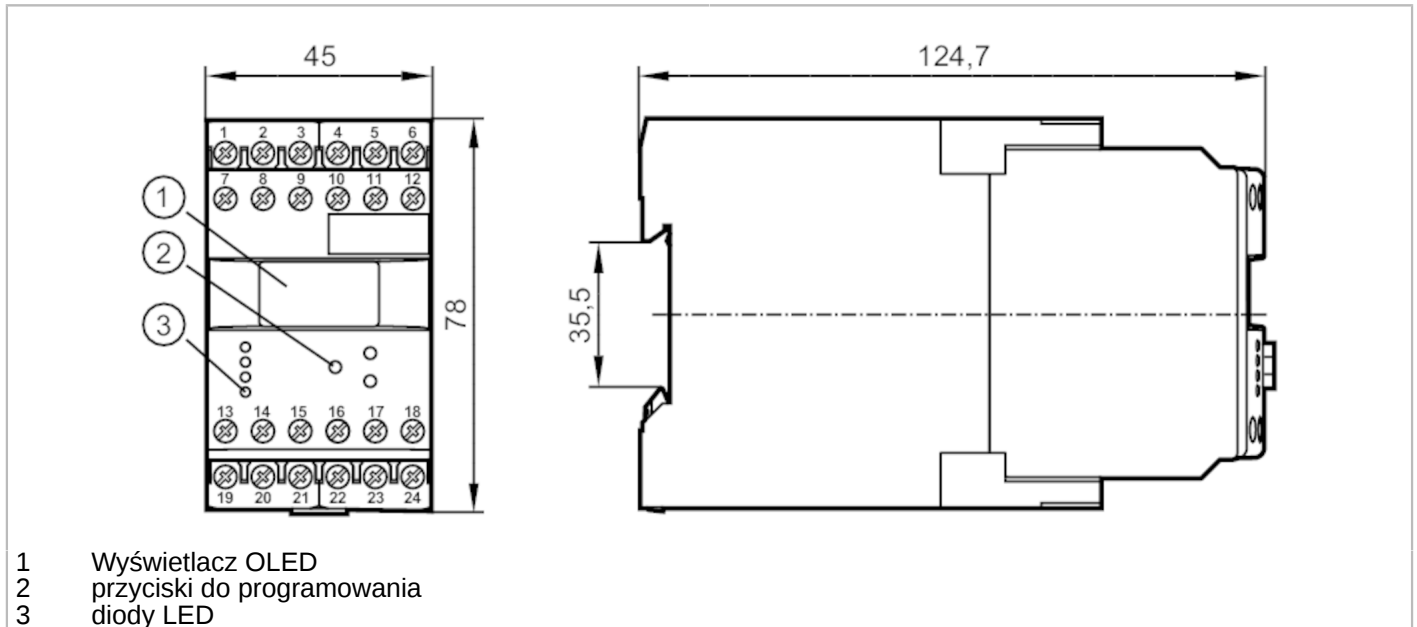

Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	78 x 45 x 124,7

Aplikacja

Aplikacja	system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem dla oceny częstotliwości; prędkość obrotowa; prędkość; impulsy i cykle maszynowe
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V]	110...240
Napięcie znamionowe DC [V]	27
Tolerancja napięcia znamionowego [%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]	20...10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]	50...60
Moc pobierana [W]	3
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
----------------------	--

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	6 A (250 V AC); B300, R300
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	500

DD2503



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień Hz [Hz]	0,1...1000	
Zakres ustawień [Imp/min]	1...60000	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-40...60	
Temperatura składowania [°C]	-40...85	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	80; (40 °C: 50 %)	
Ochrona	IP 50	
Stopień ochrony zacisków	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
MTTF [lata]	152	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	381,5	
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary [mm]	78 x 45 x 124,7	
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli świecących	
	Stan wyjścia LED, kolor zielony	
Uwagi		
Uwagi	kategoria przepięciowa II; stopień zanieczyszczenia 2	



Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC

Połączenie elektryczne

terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC napiecie zasilania (L-)
2	DC napiecie zasilania (L+)
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)
4	sygnał czujnika pnp
5	DC Zasilanie czujnika (L+)
6	DC Zasilanie czujnika (L-)
7	AC napiecie zasilania (L)
8	AC napiecie zasilania (N)
9	nieużywany
10	sygnał czujnika npn
11	nieużywany
12	nieużywany
13	przełącznik 1 zacisk wspólny
14	przełącznik 1 normalnie otwarte
15	przełącznik 1 normalnie zamknięte
16	wyjście tranzystorowe 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	przełącznik 2 zacisk wspólny
20	przełącznik 2 normalnie otwarte
21	przełącznik 2 normalnie zamknięte
22	wyjście analogowe (+)
23	wyjście analogowe (-)
24	wyjście tranzystorowe 2 pnp